



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2482/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 126 (86996N!) ELEWATOR (WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1)
Adres: LUBLIN, WROTKOWSKA 1, Powiat m. Lublin, WOJ. LUBELSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.


4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUBLIN, WROTKOWSKA 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 126 (86996N!) ELEWATOR (WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°] *	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	2/4.5/4.5	42	17445
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	6/4	42	11773
3	3600	AQQQ	1	110	6	42	19953
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	2/2.5/2.5	42	17445
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	4/2	42	11773
6	3600	AQQQ	1	230	8	42	19953
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	2/4.5/4.5	41	17445
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	6/4	41	11773
7	3600	AQQQ	1	350	8	41	19953

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	268	44
2.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	284	43
3.	OLL 38G iPasolink 7MHz NERA	38	631	VHLP1-38 Andrew	0.3	316	44

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-04	09:50-11:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		15,4	16,1	68,8	63,7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWIMP/W/136/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-22	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1516

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/053/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-24	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalermierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalermierz Leica Disto X310	843810401	1146,3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-04	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040010

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-21	Sonda S-22	SUMA			
1	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°13'20.6" 22°33'11.9"
2	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'20.3" 22°33'12.6"
3	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°13'21.0" 22°33'12.6"
4	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.4" 22°33'12.2"
5	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'23.2" 22°33'11.9"
6	DPP budynek elewatora, 7 poziom, klatka schodowa, okno zamknięte	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'13.3"
7	PKP w wejściu do hali magazynowej	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'14.0"
8	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'15.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	PKP w wejściu do parterowego budynku przemysłowego	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°13'18.8" 22°33'16.9"
10	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°13'19.6" 22°33'16.2"
11	DPP budynek biurowy Lubella, 1 piętro, sala konferencyjna, okno otwarte	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.1	51°13'17.8" 22°33'11.9"
12	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.6" 22°33'14.0"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'15.1"
14	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'16.6"
15	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.5" 22°33'17.6"
16	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.5" 22°33'18.0"
17	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'12.2"
18	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°13'18.5" 22°33'11.2"
19	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°13'17.8" 22°33'10.1"
20	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°13'17.4" 22°33'9.0"
21	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'10.4"
22	GKP w odległości 81m od anteny radioliniowej az. 268°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'19.2" 22°33'9.0"
23	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 284°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.6" 22°33'11.2"
24	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 284°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'19.9" 22°33'10.1"
25	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.9" 22°33'12.2"
26	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 316°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'20.3" 22°33'11.5"
27	PKP na az. 310° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'20.6" 22°33'12.2"
28	PKP na az. 315° w odległości 67m	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'21.7" 22°33'10.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 350°							
29	PKP na az. 334° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'20.6" 22°33'12.2"
30	PKP na az. 329° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.1" 22°33'10.8"
31	PKP na az. 340° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.4" 22°33'11.5"
32	PKP na az. 322° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.4" 22°33'10.1"
33	PKP na az. 341° w odległości 90m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.8" 22°33'11.2"
34	PKP na az. 12° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°13'20.6" 22°33'13.0"
35	PKP na az. 358° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'22.8" 22°33'12.6"
36	PKP na az. 23° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°13'21.0" 22°33'13.3"
37	PKP na az. 3° w odległości 92m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'23.2" 22°33'13.0"
38	PKP na az. 8° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'23.2" 22°33'13.3"
39	PKP na az. 35° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°13'21.4" 22°33'14.0"
40	PKP na az. 68° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°13'19.9" 22°33'14.8"
41	PKP na az. 75° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'19.9" 22°33'15.8"
42	PKP na az. 76° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°13'19.6" 22°33'14.4"
43	PKP na az. 86° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.6" 22°33'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

44	PKP na az. 94° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'16.9"
45	PKP na az. 98° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'19.2" 22°33'15.8"
46	PKP na az. 101° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'19.2" 22°33'16.6"
47	PKP na az. 100° w odległości 98m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'18.4"
48	PKP na az. 127° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'14.8"
49	PKP na az. 152° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'14.4"
50	PKP na az. 119° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.5" 22°33'16.2"
51	PKP na az. 120° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.1" 22°33'17.3"
52	PKP na az. 133° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.1" 22°33'15.8"
53	PKP na az. 129° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.1" 22°33'16.6"
54	PKP na az. 139° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'17.8" 22°33'15.8"
55	PKP na az. 190° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.8" 22°33'13.0"
56	PKP na az. 196° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.1" 22°33'12.2"
57	PKP na az. 191° w odległości 78m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'16.7" 22°33'12.2"
58	PKP na az. 216° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°13'18.1" 22°33'11.5"
59	PKP na az. 216° w odległości 62m od anteny	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°13'17.8" 22°33'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 230°							
60	PKP na az. 215° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°13'17.0" 22°33'10.4"
61	PKP na az. 223° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°13'18.1" 22°33'11.2"
62	PKP na az. 223° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°13'17.4" 22°33'10.1"
63	PKP na az. 246° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.5" 22°33'9.7"
64	PKP na az. 250° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'18.1" 22°33'8.3"
65	PKP na az. 241° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'18.1" 22°33'9.4"
66	PKP na az. 242° w odległości 97m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'17.8" 22°33'8.6"
67	PKP na az. 236° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°13'17.8" 22°33'9.4"
68	PKP na az. 236° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	51°13'18.1" 22°33'9.7"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'15.6" 22°33'31.0"
-	GKP w odległości 394m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'10.9" 22°32'57.5"
-	GKP w odległości 367m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°13'31.8" 22°33'9.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-21	Sonda S-22	SUMA			
1	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°13'20.6" 22°33'11.9"
2	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'20.3" 22°33'12.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°13'21.0" 22°33'12.6"
4	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.4" 22°33'12.2"
5	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'23.2" 22°33'11.9"
6	DPP budynek elewatora, 7 poziom, klatka schodowa, okno zamknięte	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'13.3"
7	PKP w wejściu do hali magazynowej	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'14.0"
8	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'15.1"
9	PKP w wejściu do parterowego budynku przemysłowego	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'18.8" 22°33'16.9"
10	PKP w wejściu do hali produkcyjnej	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°13'19.6" 22°33'16.2"
11	DPP budynek biurowy Lubella, 1 piętro, sala konferencyjna, okno otwarte	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	51°13'17.8" 22°33'11.9"
12	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.6" 22°33'14.0"
13	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'15.1"
14	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'16.6"
15	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.5" 22°33'17.6"
16	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.5" 22°33'18.0"
17	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'12.2"
18	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°13'18.5" 22°33'11.2"
19	GKP w odległości 70m od anteny	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	51°13'17.8" 22°33'10.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 230°							
20	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°13'17.4" 22°33'9.0"
21	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 268°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'10.4"
22	GKP w odległości 81m od anteny radioliniowej az. 268°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'19.2" 22°33'9.0"
23	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 284°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.6" 22°33'11.2"
24	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 284°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'19.9" 22°33'10.1"
25	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 316°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.9" 22°33'12.2"
26	GKP w odległości 46m od anteny radioliniowej az. 316°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'20.3" 22°33'11.5"
27	PKP na az. 310° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'20.6" 22°33'12.2"
28	PKP na az. 315° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'21.7" 22°33'10.4"
29	PKP na az. 334° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'20.6" 22°33'12.2"
30	PKP na az. 329° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.1" 22°33'10.8"
31	PKP na az. 340° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.4" 22°33'11.5"
32	PKP na az. 322° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.4" 22°33'10.1"
33	PKP na az. 341° w odległości 90m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.8" 22°33'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 350°							
34	PKP na az. 12° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'20.6" 22°33'13.0"
35	PKP na az. 358° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'22.8" 22°33'12.6"
36	PKP na az. 23° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°13'21.0" 22°33'13.3"
37	PKP na az. 3° w odległości 92m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'23.2" 22°33'13.0"
38	PKP na az. 8° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'23.2" 22°33'13.3"
39	PKP na az. 35° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°13'21.4" 22°33'14.0"
40	PKP na az. 68° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'19.9" 22°33'14.8"
41	PKP na az. 75° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'19.9" 22°33'15.8"
42	PKP na az. 76° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°13'19.6" 22°33'14.4"
43	PKP na az. 86° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.6" 22°33'15.5"
44	PKP na az. 94° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'16.9"
45	PKP na az. 98° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'19.2" 22°33'15.8"
46	PKP na az. 101° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'19.2" 22°33'16.6"
47	PKP na az. 100° w odległości 98m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'18.4"
48	PKP na az. 127° w odległości 29m	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'14.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 110°							
49	PKP na az. 152° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'14.4"
50	PKP na az. 119° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.5" 22°33'16.2"
51	PKP na az. 120° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.1" 22°33'17.3"
52	PKP na az. 133° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.1" 22°33'15.8"
53	PKP na az. 129° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.1" 22°33'16.6"
54	PKP na az. 139° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'17.8" 22°33'15.8"
55	PKP na az. 190° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.8" 22°33'13.0"
56	PKP na az. 196° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.1" 22°33'12.2"
57	PKP na az. 191° w odległości 78m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'16.7" 22°33'12.2"
58	PKP na az. 216° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'18.1" 22°33'11.5"
59	PKP na az. 216° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°13'17.8" 22°33'11.2"
60	PKP na az. 215° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°13'17.0" 22°33'10.4"
61	PKP na az. 223° w odległości 53m	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°13'18.1" 22°33'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 230°							
62	PKP na az. 223° w odległości 82m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°13'17.4" 22°33'10.1"
63	PKP na az. 246° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.5" 22°33'9.7"
64	PKP na az. 250° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'18.1" 22°33'8.3"
65	PKP na az. 241° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'18.1" 22°33'9.4"
66	PKP na az. 242° w odległości 97m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'17.8" 22°33'8.6"
67	PKP na az. 236° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°13'17.8" 22°33'9.4"
68	PKP na az. 236° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°13'18.1" 22°33'9.7"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'15.6" 22°33'31.0"
-	GKP w odległości 394m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'10.9" 22°32'57.5"
-	GKP w odległości 367m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°13'31.8" 22°33'9.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

sonda S-21: 30% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda S-22: 28.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 126 (86996N!) ELEWATOR (WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-10-09 12:03

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2023-10-10 08:46




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

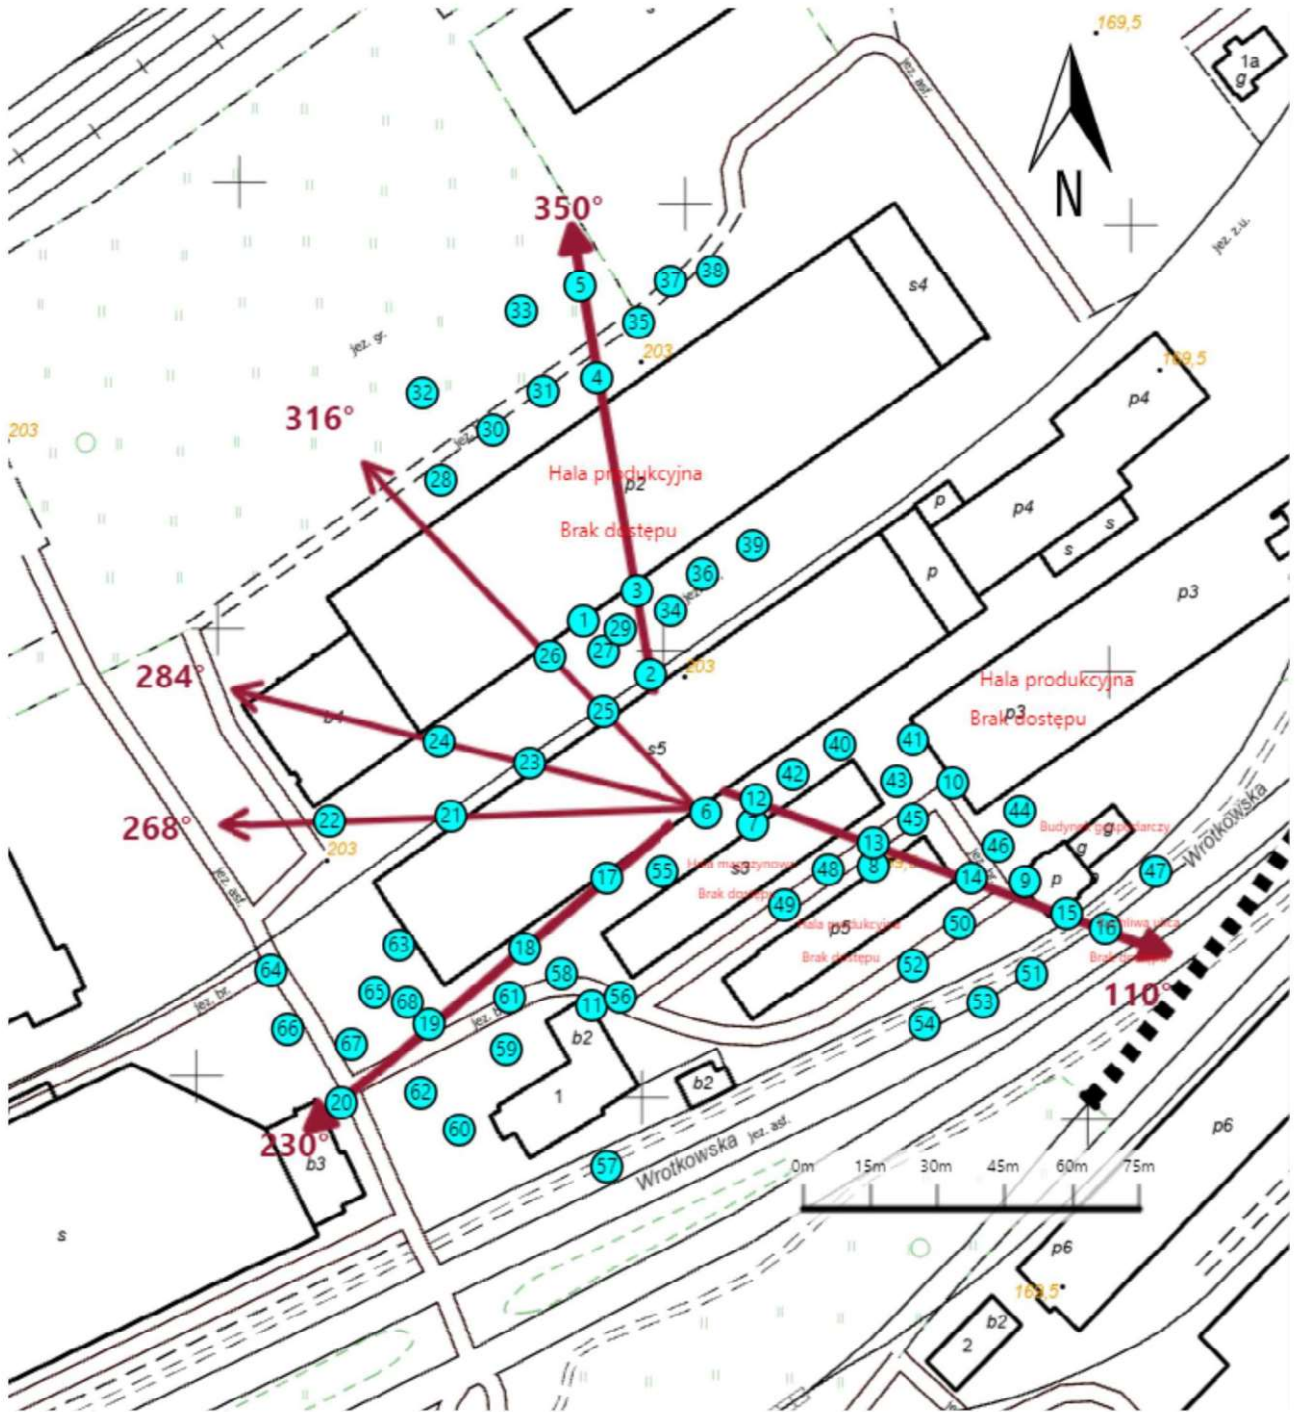

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 126 (86996N!) ELEWATOR (WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1) Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1 (86996N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
126 (86996N!) ELEWATOR (WLU_LUBLIN_WROTKOWSKA1)

Dokumentacja fotograficzna